



Республика Казахстан,
г.Алматы, пр. Суяубая 89
Тел.: +7 727 339-22-86
www.tipido.kz

Алюминиевый радиатор отопления Паспорт моделей: TIPIDO

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ ПАСПОРТОМ!

1. Монтаж радиатора

1.1. Монтаж радиатора должен производиться только специализированными компаниями, имеющими лицензию на выполнение данного вида работ.

1.2. Установка производится без снятия упаковки, для предотвращения механических повреждений поверхностей радиатора. Упаковку с радиатора возможно снять после окончания всех отделочных работ (в том числе малярных) в помещении.

1.3. Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 70-120 мм., а между радиатором и подоконником не менее 80 мм. Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены 30-50 мм.

1.4. Установка отсечных кранов обязательна.

1.5 Не рекомендуется резкое открывание радиаторных вентилей во избежание гидравлического удара.

Резьбовые герметики	Лен сантехнический	Умеренный нажим	Резкий нажим
При монтаже радиатора рекомендовано использовать резьбовые герметики	При монтаже радиатора запрещено использовать лен сантехнический	При монтаже резьбовых соединений рекомендуется умеренный нажим	При монтаже резьбовых соединений, запрещается резкий нажим

2. Гарантийные обязательства и условия их действия


2.1. Гарантия на радиатор Tipido действует в течении 24 месяцев со дня продажи, при соблюдении требований и рекомендаций Завода-Изготовителя.

2.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

2.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или организации, ответственной за монтаж эксплуатацию системы отопления, к которой подключен радиатор.

2.4. Теплоноситель в системе должен соответствовать требованиям действующих Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Казахстан. Водородный показатель PH должен быть в пределах 6,5-8,5. Запрещается использование теплоносителя, не отвечающего требованиям показателей PH, так как это приводит к прекращению гарантии на радиатор.

2.5. Запрещается самостоятельная разборка «TIPIDO», а также промывка их щелочесодержащими растворами.

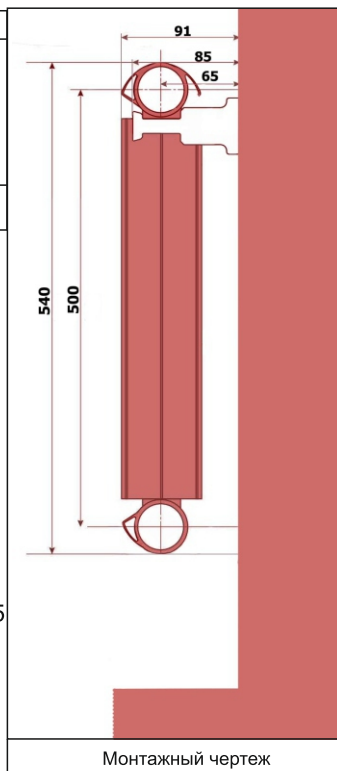

Алюминиевый радиатор отопления «TIPIDO» имеет номенклатуру типоразмеров от 3-х до 20-ти секций. Предназначен для применения в закрытых системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Высокие эстетические и эргономические качества радиатора позволяют использовать их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Радиатор, 1 шт
2. Паспорт, 1 шт
3. Упаковка, 1 шт

Технические характеристики	200	300	500
Теплоотдача 1 секции при 90/70/20°C	до 84 Вт	до 126 Вт	до 210 Вт
Теплоотдача 1 секции при 75/65/20°C	до 71 Вт	до 107 Вт	до 170 Вт
Полная высота	240 мм	340 мм	540 мм
Ширина секции	85 мм	85 мм	85 мм
Глубина	60 мм	60 мм	60 мм
Емкость радиатора	0,196 л	0,234 л	0,31 л
Температура теплоносителя	до 130 C	до 130 C	до 130 C
Рабочее давление	25 атм	25 атм	25 атм
Испытательное давление	40 атм	40 атм	40 атм
Давление разрушения	90 атм	90 атм	90 атм
Водородный показатель	6,5-8,5 PH	6,5-8,5 PH	6,5-8,5 PH
Размер подводящих магистралей	3/4" дюйм	3/4" дюйм	3/4" дюйм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиатор отопительный алюминиевый соответствует техническим условиям
_____ признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____
ОТК _____

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Организация _____ Адрес _____

Дата продажи: « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись продавца _____

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Организация _____ Адрес _____

Лицензия № _____

Ответственный за установку _____

М.П. Подпись _____

ТОО «Склад ОБ»
Адрес продавца:
Республика Казахстан, г.Алматы
пр. Суяубая 89
Тел.: +7 727 339-22-86

«TIPIDO» алюминді жылыту радиаторы 3-тен 20-ға дейінгі секциядағы типтік өлшемдер тізімінен тұрады. Тұрғын үйлерде, әкімшілік ғимараттарда және қоғамдық ғимараттардағы жабық сумен жылыту жүйелерінде қолдануға арналған. Радиатордың жоғары эстетикалық және эргономикалық сапасы оларды қазіргі уақыттағы жоғары талапты қажет ететін үй-жайлардың интерьерлерінде қолдануға мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттамалары	200	300	500
1 секцияның жылыберуі температураның көрсеткіші 90/70/20°C	84 Вт дейін	126 Вт дейін	210 Вт дейін
1 секцияның жылыберуі температураның көрсеткіші 75/65/20°C	71 Вт дейін	107 Вт дейін	170 Вт дейін
Толық биіктігі	240 мм	340 мм	540 мм
Секцияның ені	85 мм	85 мм	85 мм
Тереңдігі	60 мм	60 мм	60 мм
Радиатордың сыйымдылығы	0,196 л	0,234 л	0,31 л
Жылытасымалдағыштың температурасы	130 С-қа дейін	130 С-қа дейін	130 С-қа дейін
Қалыпты қысым	25 атм	25 атм	25 атм
Сынақ қысымы	40 атм	40 атм	40 атм
Жойылу қысымы	90 атм	90 атм	90 атм
Сутектік көрсеткіш	6,5-8,5 PH	6,5-8,5 PH	6,5-8,5 PH
Қорытынды желілердің өлшемі	3/4" дюйм	3/4" дюйм	3/4" дюйм

ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ куәлік

Алюминді жылыту радиаторы техникалық шарттарға сәйкес келеді _____
құрастыруға жарамды.

Жасалған күні _____
ТББ _____

САТЫЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Ұйым атауы _____ Мекен жайы _____

Сату күні «__» _____ 20__ ж. Сатушы қолы _____

ҚҰРАСТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Ұйым атауы _____ Мекен жайы _____

Лицензияның № _____
Құрастыруға жауапты _____
М.О. Қолы _____

«Склад ОВ» ЖШС
Сатушы мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Суюнбай даңғ., 89
Тел.: +7 727 339-22-86



Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, Суюнбай даңғ., 89
Тел.: +7 727 339-22-86
www.tipido.kz

Алюминді жылыту радиаторы TIPIDO ҮЛГІЛЕРІНІҢ ПАСПОРТЫ

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ ПАСПОРТТЫ МҰҚИАТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

1. Радиаторды құрастыру

- 1.1. Радиаторды құрастыру жұмыстарын тек осы жұмысты жасауға лицензиялары бар арнайы компаниялар жүргізуі тиіс.
- 1.2. Радиатордың беткі қабатын механикалық зақым-далудан қорғау үшін оның сыртқы орама қағазын алмай құрастырған дұрыс. Орама қағазды бөлмедегі барлық әрлеу жұмыстары біткеннен кейін (оның ішінде бояу, сырлау жұмыстары да бар) ғана алып тастауға болады.
- 1.3. Жылу беруі қолайлы болу үшін радиатор мен еденнің арасы 70-120 мм, ал радиатор мен терезе алдындағы тақтайдың арасы 80 мм болуы ке-рек.Тіреуіштер радиаторды қабырғадан 30-50 мм қашықтықта ұстап тұруы керек.
- 1.4. Бөгеу крандарды орнату міндетті
- 1.5 Гидравликалық соққы болмас үшін, радиатордың вентильдерін тез ашуға болмайды.

ЖИЫНТЫҚТА:

1. Радиатор, 1
2. Паспорт, 1
3. Орама қағаз, 1

Оймалы герметиктер	Сантехникалық зығыр	Қалыпты басу	Қатты басу	
Радиаторды монтаждау кезінде оймалы герметиктерді пайдалануға ұсынылған	Радиаторды монтаждау кезінде сантехникалық зығырды пайдалануға тыйым салынған	Бұрандалы қосылыстарды монтаждау кезінде қалыпты басу ұсынылады	Бұрандалы қосылыстарды монтаждау кезінде қатты басуға тыйым салынған	
2. Кепілдік міндеттемелер және олардың әрекет ету шарттары 2.1. TIPIDO радиаторына кепілдік Өндіруші Зауыттың ұсыныстары мен талаптарының орындалған жағдайында сатылу күнінен бастап 24 айда әрекет етеді. 2.2. Кепілдік өндіруші тарапынан жіберілген ақау-лардың барлық түріне жарамды. 2.3. Кепілдік радиаторды құрастыруға жауапты ұйым мен тұтынушы тарапынан болған кемшіліктерге жа-рамайды. 2.4. Жүйедегі жылытасымалдаушы Қазақстан Республикасындағы электр жүйелері мен станцияларын құрастыру Ережесіне сәйкес келуі тиіс. PH сутектік көрсеткіші 6,5-8,5 аралығынан аспауы керек. Бұл көрсеткішке сай келмейтін жылытасымалдағышта қолданған жағдайда радиаторға берілген кепілдіктің мерзімі азаяды. 2.5. «TIPIDO-ны» өз бетінше ашып, құрастыруға және оны құрамында сілтілер бар құралдармен жууға тыйым салынады.				Құрастыру сызбасы